

Otek på vegne af Vores Elnet A/S
Sanderumvej 16, 5250 Odense SV
Att. Tommy Pedersen, Tp@otek.dk

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Kværndrup-Trunderup Å langs Odensevej i Kværndrup med et Ø55 mm. 10 kV elkabel ved styret underboring.

Dato: 14. juli 2026


Sagsid.: 06.02.16-P19-12-26

Kontakt:

Jacob Ringgaard (jarin)
Tlf. Nr.: 72 53 26 59
Mail: jarin@fmk.dk

Otek har på vegne af Vores Elnet A/S har den 6. Juni 2026 søgt om tilladelse til at krydse en åben strækning af det offentlige vandløb Kværndrup-Trunderup ved styret underboring (Ø125 mm foringsrør) til etablering af et 10 kV elkabel på den vestlige side af vejbroen på Odensevej i Kværndrup by, 5772 Kværndrup. Underboringen vil berøre den offentlige vej med matrikel nr. 7000b, Kværndrup By, Kværndrup. Formålet med krydsningen er renovering og omlægning af et 10 kV kabelanlæg fra højspændingsstationen i Ringe.

Krydsningen af vandløbet Kværndrup-Trunderup Å forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser. Ledningsejeren er Vores Elnet A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV.

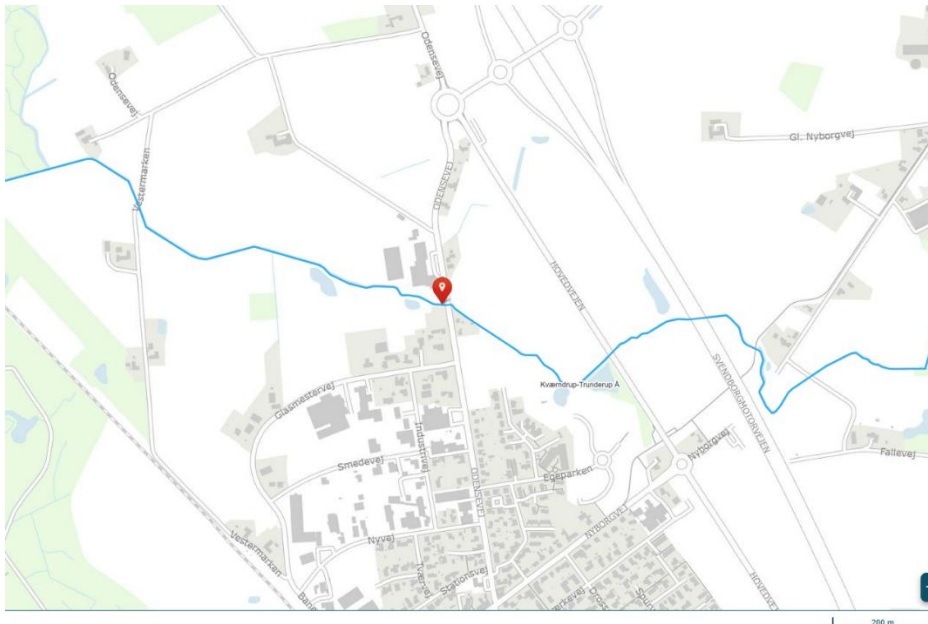

Figur 1: Oversigtskort over placering af krydsningen ved vandløbet Kværndrup-Trunderup Å (blå streg) få meter fra vejbroen over Kværndrup-Trunderup Å på Odensevej i den nordlige del af Kværndrup By, 5772, Kværndrup Årsløv. Den røde markør angiver cirka placeringen af hvor krydsningen finder sted.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse det offentlige vandløb Kværndrup-Trunderup Å ved styret underboring på den vestlige side af vejbroen på Odensevej i den nordlige del af Kværndrup by ved matrikel nr. 7000b, Kværndrup By.

Godkendelsen meddeles på følgende særvilkår:

- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den udførende part og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Krydsningen gennemføres ved styret underboring uden opgravning i vandløbet.
- Underboringen påbegyndes mindst 2 meter fra vandløbets kronekant.
- Ledningen placeres mindst 2 meter under eksisterende vandløbsbund.
- Ansøger foretager reetablering af området efterfølgende til samme stand som før arbejdet.
- Der må ikke ske overløb af boremudder eller borevæske til vandløbets åbne strækninger.
- Fremtidig vedligeholdelse af ledningerne påhviler ledningsejer.
- Ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til placeringen af ledningerne.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at reetablere disse.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det ledningsejer straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Ansøger er selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser i forbindelse med projektet og nærværende tilladelse gælder kun, når alle nødvendige tilladelser er givet.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Det skønnes, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold og jf. bekendtgørelsens §17 kan derfor fravige bekendtgørelsens bestemmelser §§14-16 om indhentning af udtalelser og offentliggørelse af projektet mv.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Økonomiske spørgsmål

Ansøger afholder alle økonomiske forhold i forbindelse med projektet.

Beskrivelse af projektet

Krydsningen af Kværndrup-Trunderup Å vil ske ved styret underboring med et Ø125 mm foringsrør. Underboringen påbegyndes 30 meter fra Kværndrup-Trunderup Å i vejassen. Ved styret underboringer af Kværndrup-Trunderup Å, vil der blive etableret en boregrube til et Ø55 mm. elkabel. I forbindelse med underboringen indsættes plastrør af typen SDR-11 til klargøring af montering af elkablet, der trækkes igennem den klargjorte boregrube på et senere tidspunkt. Efter den styrede underboring er afsluttet, vil der blive foretaget reetableringsarbejde, for at genoprette jorden til dens oprindelige tilstand. Dette indebærer bl.a. hopfyldning af jorden i boregruber og evt. andre huller og riller skabt under arbejdet.

Anlægsarbejdet med styret underboring, og trækning af elkabler gennem den klargjorte borigsgrube udføres i perioden sommeren 2026.

Beskrivelse af vandløbet

Kværndrup-Trunderup Å og den pågældende strækning, hvor krydsningen finder sted, er beliggende lige ved grænsen mellem landzone og byzonen i Kværndrup by, og berører derfor begge zoner. Kværndrup-Trunderup Å er udpeget i vandområdeplanerne 2021-2027 og målsat til at skulle opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, jf. Miljømålsbekendtgørelsen. Den pågældende strækning af Kværndrup-Trunderup Å, som krydses i projektet, er en del af vandområde nr. 08187_b, der samlet vurderet til at være i moderat økologisk tilstand.

Tilstanden for de enkelte biologiske kvalitetselementer er følgende, jf. kortlaget "MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 – efter genbesøget":

Økologisk kvalitetselement	Vurderet økologisk ilstand
Planter (makrofytter)	Moderat
Smådyr (bentiske invertebrater)	Høj
Alger (fyto-benthos)	Ukendt
Fisk	God
Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god

Projektet må ikke forhindre opfyldelse af miljømål for direkte og indirekte berørte målsatte vandløb, eller forringe aktuel økologisk og kemisk tilstand, i vandløbene, jf. Indsatsbekendtgørelsens § 8.

Naturbeskyttelsesloven

Kværndrup-Trunderup Å er et beskyttet vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, hvilket foreskriver, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af vandløbet. Der er stillet vilkår til udførelsen herunder krav om underboring i en afstand af 2 meter under vandløbsbunden i Kværndrup-Trunderup Å samt at boringen skal påbegyndes i en afstand af 2 meter fra kronekanten. Med det forbehold at de stillede vilkår overholdes, forventes udførelsen af projektet ikke at medføre nogle former for tilstandsændringer af vandløbet.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område. Kværndrup-Trunderup Å er ikke udpeget som Natura 2000-område. I lokalområdet omkring vandløbsstrækningen ved Odensevej i Kværndrup by, er der forekomst af arter optaget på habitatdirektivets bilag IV over strengt beskyttede arter. Disse arter omfatter Odder, Stor vandsalamander, Markfirben, Hasselmus og en række arter af flagermus b.la. Brunflagermus, Dværgflagermus, Frynseflagermus, Vandflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus, Trolldflagermus, og Langøret flagermus, hvoraf Kommunen vurderer at særligt Odder og Vandflagermus er tilknyttet vandløb.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke områdets bilag IV arter eller deres eventuelle levesteder området omkring krydsningen af Kværndrup-Trunderup Å. Dette skyldes, at elkablet etableres med styret underboring, hvor der er stillet vilkår til at underboringen starter i en afstand af 2 meter fra vandløbets kronekant og forløber i en dybde på 2 meter under vandløbsbunden. Forudsat at de stillede vilkår efterleves, forventes anlægsarbejdet derfor ikke at ændre tilstanden af vandløbet ifm. anlægsfasen eller efterfølgende, så eventuelle eksisterende yngle- og rasteområde for området områdets bilag IV arter i nærhed af krydsningen bibeholdes efter fuldendt etablering af elkablerne.

Støj i forbindelse med anlægsarbejdet forventes ikke at påvirke rasteområder eller yngleområder for bilag IV arter, der eventuelt forekommer i nærhed af krydsningen, da anlægsarbejdet er af kort varighed på 2-4 dage og udføres i dagtimerne. Derudover finder krydsningen sted ved siden af hovedvejen Odensevej i Kværndrup by. Som følge heraf forventes anlægsarbejdet ikke udgøre en større støjbelastning end den kontinuerlige støjpåvirkning fra trafik på Odensevej, der også finder sted efter solnedgang.

Overordnet er det derfor kommunes skøn, at krydsningen af Kværndrup-Trunderup Å vest for Søstedsvej vejbro ved styret underboring ikke vil påvirke områdets bilag IV arter herunder særligt Vandflagermus og Odder, der i høj grad er tilknyttet vandløb, med det forbehold, at de stillede vilkår efterleves.

Kommunens bemærkninger

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at etablering af elkablet ved styret underboring under Kværndrup-Trunderup Å ikke påvirker vandløbets tilstand, forudsat at de stillede vilkårene efterleves.

Etableringen af et Ø55 mm. elkabel ved styret underboring påvirker hverken afvandingen eller naturværdien af vandløbet negativt. Kommunen skønner, at hverken anlægsfase og resultatet af Vores Elnets A/S' etablering af elkablet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Kommunens vurdering af, at krydsningen af vandløbet ikke vil være i strid med naturbeskyttelsesloven, er en tilsynsafgørelse, som er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5 og kan efter samme lovs § 78, stk. 1, 2. pkt. ikke påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Med venlig hilsen

Stine Madsen Ansbjerg
Ingenør

Jacob Ringgaard
Biolog

Kopi sendt til følgende:

Myndigheder og foreninger:

Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Fiskeriinspektorat Øst 70@fvst.dk


Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Kortbilag

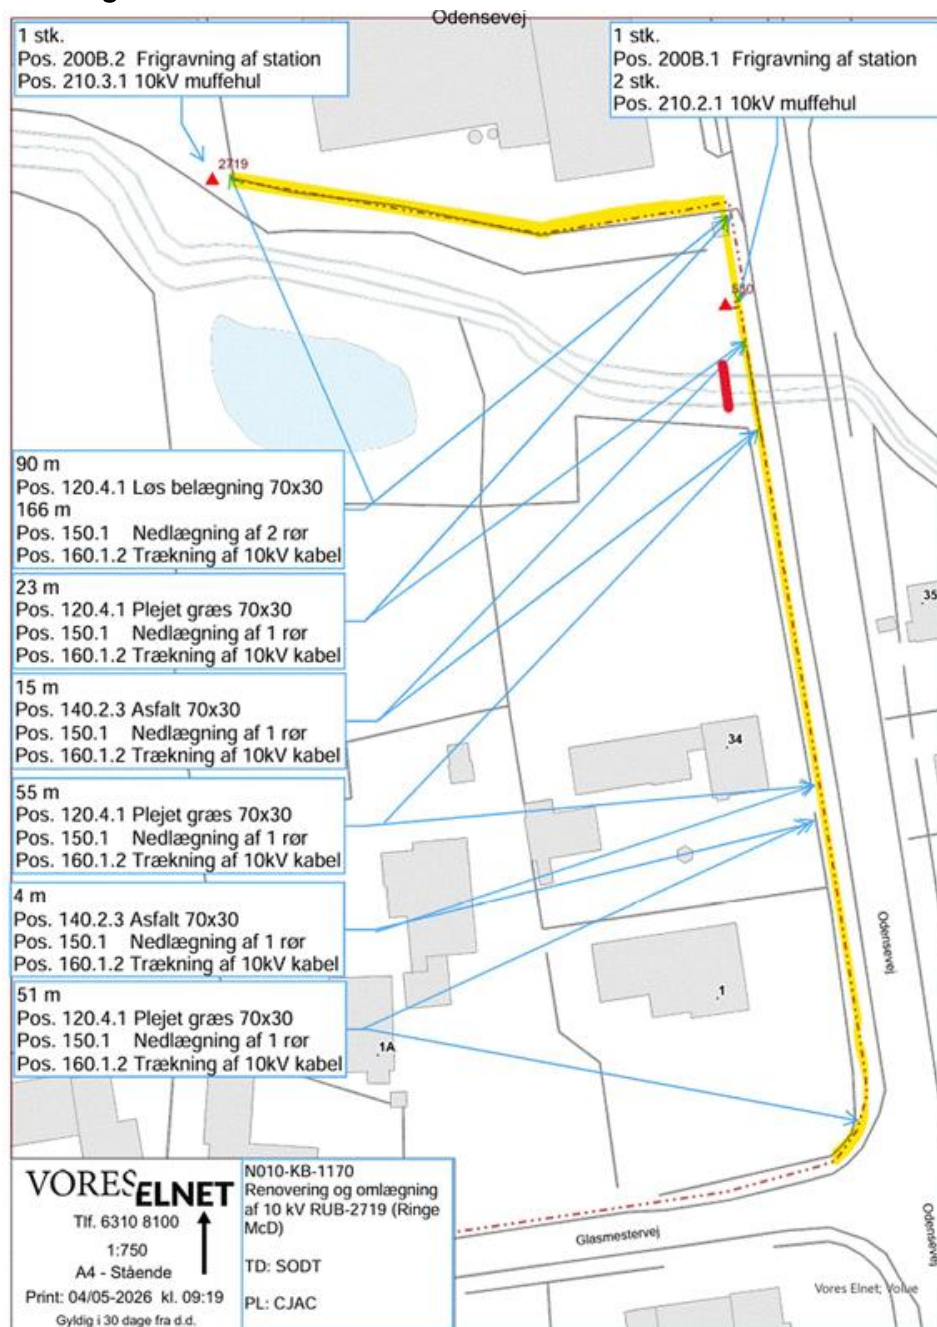

Kort over den projekterede boringsplan for etablering af et 10 kV elkabler ved styret underboring, der krydser Kværndrup-Trunderup Å. Kortet er udarbejdet af Energinet Eltransmission A/S, Tonne Kjærvej 65, 7000 Fredericia, og tilsendt Kommunen i forbindelse med ansøgningsmaterialet..