

GEOPARTNER Landinspektører A/S
Rugårdsvej 55
5000 Odense C
Att. Tove Myrup, thm@geopartner.dk

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Stokbækken med elkabel ved styret underboring.

Dato: 16. september 2025


Sagsid.: 06.02.16-P19-9-25

Geopartner har på vegne af Vores Elnet den 15. juli 2025 søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Stokbækken med styret underboring til 10 kV elkabel mellem Nyborgvej og Tivekrogen ved Ferritslev. Underboringen vil berøre matr.nr. 47c og 47e Rolsted By, Rolsted. Formålet med elkablet er, at der i forbindelse med udskiftning af Vores Elnets kabelanlæg, etableres et nyt 10 kV elkabel.

Kontakt
Biolog
Rasmus Kruse Bro
Mail: rakbr@fmk.dk

Krydsningen af Stokbækken forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.

Ledningsejeren er Vores Elnet, Sanderumvej 16, 5250 Odense.

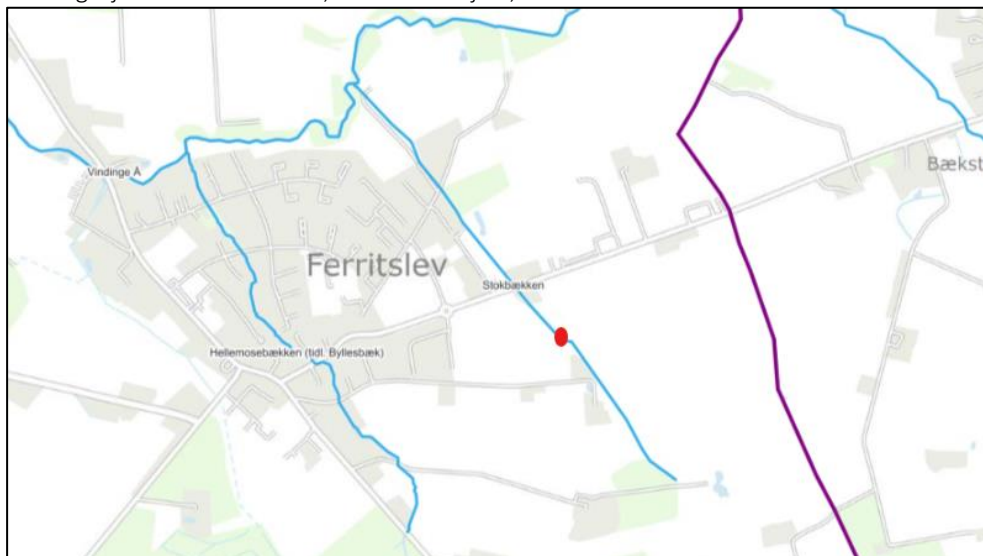

Figur 1: Oversigtskort med rød prik, hvor krydsningen finder sted.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse Stokbækken med styret underboring på matr.nr. 47c og 47e Rolsted By, Rolsted beliggende syd for Nyborgvej, 5863 Ferritslev Fyn. Formålet med elkablet er, at der i forbindelse med udskiftning af Vores Elnets kabelanlæg, etableres et nyt 10 kV elkabel.

Godkendelsen meddeles på følgende særvilkår:

- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den udførende part og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Krydsningen gennemføres ved styret underboring uden opgravning i vandløbet.
- Ledningen placeres mindst 2 meter under eksisterende vandløbsbund.
- Underboringen påbegyndes mindst 2 meter fra vandløbet.
- Ved krydsning af beskyttede sten- og jorddiger gennemføres dette ved styret underboring uden opgravning eller påvirkning af beskyttede sten- og jorddiger.
- Ansøger foretager reetablering af området efterfølgende til samme stand som før arbejdet.
- Der må ikke ske overløb af boremudder eller borevæske til vandløbets åbne strækninger.
- Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ejer.
- Ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til placeringen af ledningen.
- Arbejdet udføres i perioden efterår 2025.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at reetablere disse.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det ledningsejer straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Ansøger er selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser i forbindelse med projektet og nærværende tilladelse gælder kun, når alle nødvendige tilladelser er givet.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Det skønnes, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold og jf. bekendtgørelsens §17 kan derfor fravige bekendtgørelsens bestemmelser §§14-16 om indhentning af udtalelser og offentliggørelse af projektet mv.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Økonomiske spørgsmål

Ansøger afholder alle økonomiske forhold i forbindelse med projektet.

Beskrivelse af projektet

Vores Elnet skal i forbindelse med udskiftning af deres kabelanlæg, etablere et nyt 10 kV elkabel mellem Nyborgvej og Tivekrogen ved Ferritslev. I den forbindelse skal der ske krydsning af Stokbækken, mellem matr.nr. 47c og 47e Rolsted By, Rolsted.

Krydsningen af Stokbækken vil ske ved styret underboring med en Ø125 mm boring. Ved styret underboringer af Stokbækken, vil der blive etableret en boregrube.

Efter underboring vil der blive foretaget reetableringsarbejde, for at genoprette jorden til dens oprindelige tilstand, herunder opfyldning af jorden i boregruber og evt. andre huller og riller skabt under arbejdet.

Arbejdet udføres i perioden efterår 2025.

Beskrivelse af vandløbet

Stokbækken har udløb til Vindinge Å og er beliggende i landzone.

Stokbækken er udpeget i vandområdeplanerne 2021-2027 og målsat til at skulle opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, jf. Miljømålsbekendtgørelsen. Den nuværende tilstand for det pågældende vandområde o4025_x er vurderet til moderat økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Tilstanden for de enkelte biologiske kvalitetselementer er følgende, jf. MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027:

Biologisk kvalitetselement	Tilstand
Økologisk tilstand, planter (makrofyter)	Ukendt
Økologisk tilstand, smådyr (bentiske invertebrater)	Moderat
Økologisk tilstand, alger (fyto-benthos)	Ukendt
Økologisk tilstand, fisk	Ukendt
Økologisk tilstand, nationalt specifikke stoffer	Ikke-god

Projektet må ikke forhindre opfyldelse af miljømål for direkte og indirekte berørte målsatte vandløb, eller forringe aktuell økologisk og kemisk tilstand, i vandløbene, jf. Indsatsbekendtgørelsens § 8.

Naturbeskyttelsesloven

Stokbækken er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, men har udløb i Vindinge Å, som er §3-beskyttet, hvilket foreskriver, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af vandløb eller delstrækninger af vandløb.

I projektet skal der krydses 3 beskyttede sten- og jorddiger. Disse skal krydses med styret underboring uden opgravning af de beskyttede sten- og jorddiger, samt der skal foretages reetablering af området efterfølgende til samme stand som før arbejdet.

Der er stillet vilkår til udførelsen, så der ikke under udførelsen af projektet sker tilstandsændringer i vandløbet eller omkringliggende beskyttede arealer.

Der praksis for at styret underboring ikke kræver dispensation til at krydse beskyttede diger, når den styrede underboring udføres så diget ikke påvirkes. Det betyder, at der bores i en afstand og dybde så diget eller digets fod ikke påvirkes.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område.

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed og det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller områdernes bilag IV arter.

Kommunens bemærkninger

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at etablering af elkabel under Stokbækken ikke påvirker målsatte vandløbs mulighed for at opnå målopfyldelse eller forhindrer gennemførsel af fastlagte indsatser jf. vandområdeplanerne 2021-2027. Det vurderes ydermere at der ikke vil beskadiges beskyttede sten- og jorddiger, når vilkårene efterleves.

Etableringen af elkablet med styret underboring påvirker hverken afvandingen eller naturværdien af omkringliggende arealer negativt.

Kommunen skønner, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Kommunens vurdering af, at krydsningen af beskyttede sten- og jorddiger og vandløbet ikke vil være i strid med naturbeskyttelsesloven, er en tilsynsafgørelse, som er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5 og kan efter samme lovs § 78, stk. 1, 2. pkt. ikke påklages.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har dog anlagt den praksis, at nævnet behandler klager over den grundlæggende lovfortolkning. I dette tilfælde om hvorvidt krydsningen af beskyttede sten- og jorddiger kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, hvorvidt der i den konkrete sag er tale om en afgørelse, som kan påklages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Med venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Maja Katrine Topp
Biolog

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

- Klaus Stokbæk Hansen, Grønne Møllevejen 2, Skellerup, 5540 Ullerslev.

Myndigheder og foreninger:

Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Kortbilag

1-2

Bilag 1



Bilag 2

